



NordicPanel

PRECES NR. 119772

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA

Vadības panelis



PAZIŅOJUMS: Tiek izmantots, lai noskaidrotu svarīgu informāciju, kas ir būtiska attiecībā uz ierīces pārdošanu vai konstrukciju.



Nacionālie drošības pasākumi

Ja netiek ievēroti nacionālie drošības pasākumi, tas var izraisīt personīgos ievainojumus vai īpašuma bojājumus.

- Ievērojiet nacionālos drošības noteikumus un sekojiet piemērojamajiem pasākumiem.

Mūsu produkti ir pakļauti nepārtrauktai attīstībai, un tādējādi mēs paturam tiesības veikt izmaiņas. Turklāt mēs neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām.

1. Piemērošanas joma

- NordicPanel regulē vadības funkcijas, piemēram, ventilatora un temperatūras kontroli.
- NordicPanel sakari ar 4-vadu interfeisu ar vadības ierīci tiek nodrošināti, izmantojot Modbus

2. Mehāniskā konstrukcija


Standarta komplektācijā panelis tiek piegādāts ar uzstādītu baltu rāmi, bet tiek piegādāts arī melns rāmis, lai to nepieciešamības gadījumā varētu ātri nomainīt. Rāmji ir ekvivalenti Schneider Exxact modelim. Ja rāmis ir pilnībā noņemts, tas derēs gan Schneider, gan ELKO dubultajiem rāmjiem.



NordicPanel var uzstādīt Nordic gaisa apmaiņas ierīcēm, kas ražotas, sākot ar 2022.gada 1.oktobri.

Vienkārši pārbaudiet vadu ierīces augšpusē, kas apzīmēts ar "NordicPanel".

Jūs varat uzstādīt NordicPanel vecākām ierīcēm, kas ražotas no 2019.gada maija līdz 2022.gada septembrim. Viss, kas jums ir nepieciešams, ir vadu komplekts. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar jūsu tuvāko dīleri.

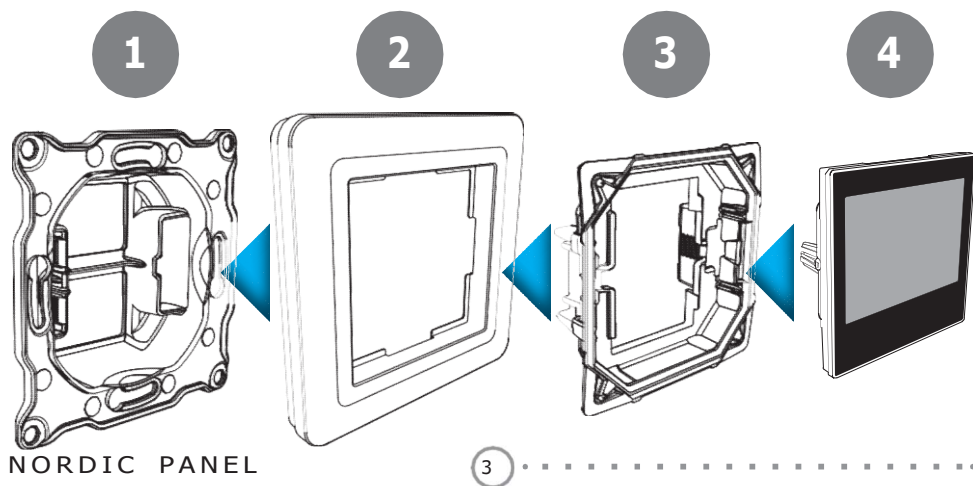

3. Uzstādīšana

NordicPanel ir piemērots uzstādīšanai, iestrādājot sienā normālā montāžas kārbā ar atsevišķu vai dubulto rāmi.

Ja vēlaties uzstādīt paneli uz virsmas, ir nepieciešams iegādāties rāmja starpliku, preces nr.120184 (balta). Ja vēlaties melnu, jums ir jāiegādājas gan rāmja starplika, gan paneļa rāmis, tādējādi iegūstot vienādu krāsas toni.

Vads līdz vadības panelim izvilks starp ventilācijas iekārtu un vadības paneli.

Vadības panelis ir paredzēts slēptai uzstādīšanai virs sienas kārbas.



Ja jums ir nepieciešams garāks signāla kabelis, pasūtiet mūsu 24 m kabeli (preces nr.120183)



- Kabelim līdz NordicPanel ir jāatrodas vismaz 30 cm no 230 V kabeļa (ieskaitot dimmerus, termostatus, u.c.) Strāvas vadiem ir jāšķērso NordicPanel signāla kabeli tieši perpendikulāri.
- Slēptai uzstādīšanai kabelis tiek ievadīts 16 mm kabeļu caurulēs.




- Kad esat uzstādījis signāla kabeli, izvelciet no paneļa visu kabeli, lai izvairītos no lieka signāla kabeļa garuma pie ventilācijas iekārtas. Kabeļa tinums pie iekārtas var radīt traucējumus.
- Pirms veikt nākamo soli, nogrieziet signāla kabeli atbilstošā garumā.

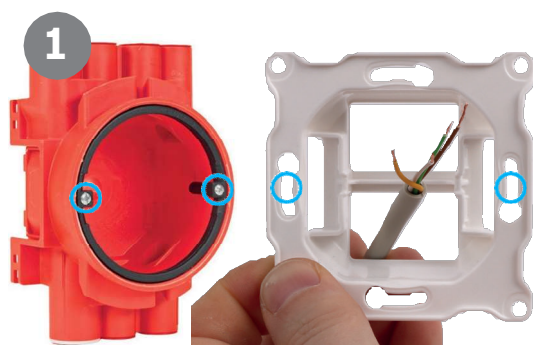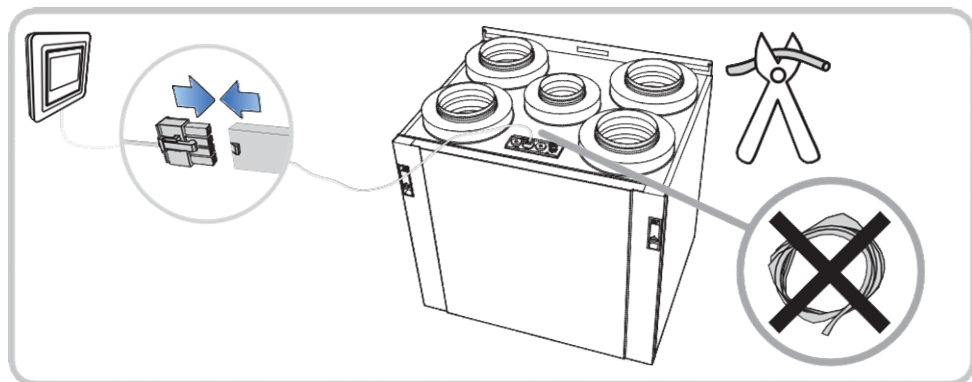

Piestipriniet balto rāmi sadales kārbai, izvelciet kabeli un novelciet tam apvalku, kā parādīts attēlā. Lai uzstādītu uz virsmas (pie sienas), savienojumam ir jāiegādājas rāmja starplika, preces nr.120184.

Savienojiet pie slēdža esošos vadus ar paneli, kā tas ir norādīts zemāk esošajā tabulā.

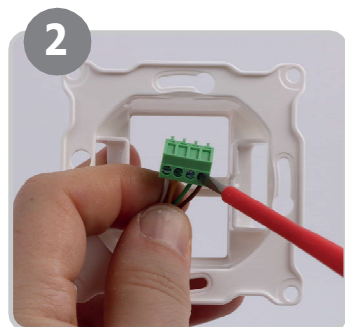

Vdd	Brūns
A+	Zaļš
B-	Dzeltens
GND	Balts


kontakts	Apraksts	Vads
Vdd	24DC	Brūns
A+	Modbus A+	Zaļš
B-	Modbus B-	Dzeltens
GND	G0	Balts

+ brūns vads
- balts vads




Vadus NEDRĪKST mainīt vietām.


Ierīce ir pasargāta pret nepareizu uzstādīšanu, bet, ja vadi ir samainīti vietām, komunikācija nedarbosies.

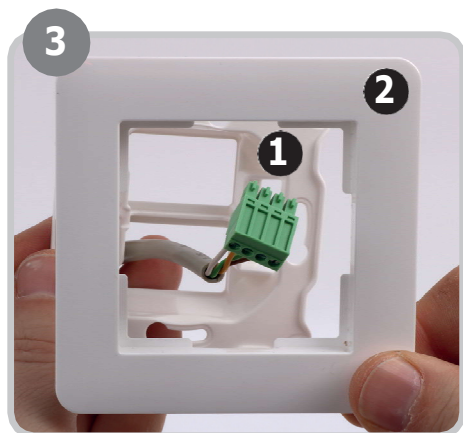


Novietojiet rāmi nr.2 (baltu vai melnu) pret rāmi nr.1, un ieskrūvējiet to sadales kārbā.

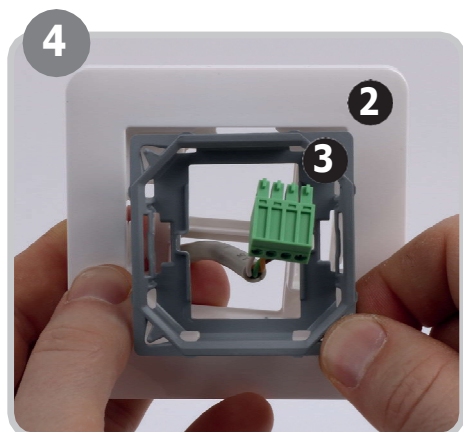


Tad uzstādiet rāmi (daļu nr.3) uz aizmugurējā rāmja (daļa nr.1), lai daļa nr.2 turētos savā vietā.

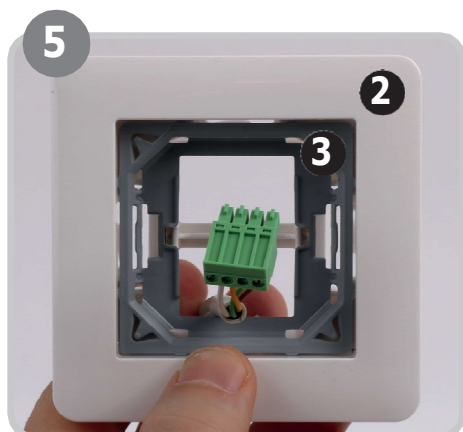

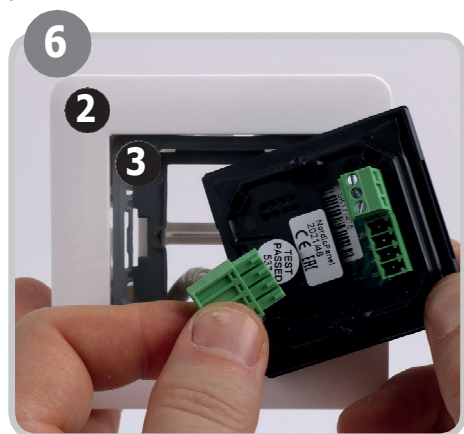

Tad pievienojiet paneli un ievietojiet to savā vietā rāmī (detāļa nr.3).

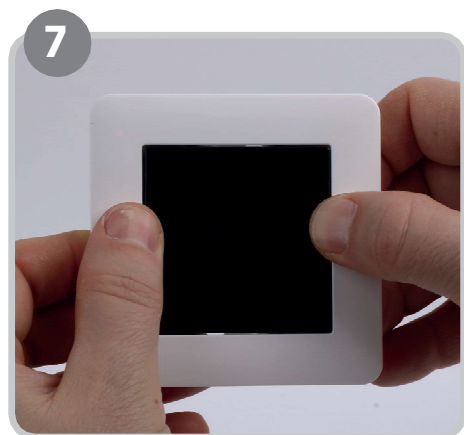

Lai uzzinātu papildu informāciju par aktivizāciju, ekrāniem, u.c., apmeklējiet www.flexit.com vai, lai aplūkotu lietošanas instrukciju, noskenējiet zemāk esošo QR kodu.





Oficiālais izplatītājs Latvijā:
Airwave SIA
www.airwave.lv
www.siltumsuknis.lv